# FIRE SAFETY ACADEMY

Lunedì 3 Giugno 2019

# Il ruolo del professionista antincendio oggi

ing. Davide Luraschi

# La legge n. 818/84

**Professionista Antincendio**

Ha regolamentato la figura del professionista "**abilitato alla prevenzione incendi**"
(oggi definito dal D.M. 7 agosto 2012 con il termine di "**professionista antincendio**")

Iscrizione ad appositi Elenchi del Ministero dell'Interno

# D.M. 25 marzo 1985

D.M. 25 marzo 1985 aveva individuato - in funzione agli ambiti multidisciplinari nell'attività di certificazione per la prevenzione incendi

Professionisti tecnici iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno (diversi dal Tecnico Abilitato)

Chi Poteva Iscriversi?

Chi che era già iscritti da **due anni** nei rispettivi **albi professionali** e che avessero frequentato, con esito positivo, un **corso base** di specializzazione da **120 ore**.

Vi erano delle eccezioni:

Il decreto prevede anche **altri casi di possibilità di firma delle relazioni qualificate**, riconducibili a situazioni quali:

- professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;
- appartenenza per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei VV.FF: ed abbiano cessato di prestare servizio;
- componenti per almeno due anni del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi;
- responsabili per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività soggette a prevenzione incendi, che dispongano della apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;
- anzianità non inferiore a 10 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale nella materia della sicurezza antincendio.

## Pre 1984

Progetto Approvato

↓

Opera realizzata come da Progetto Approvato

↓

Visita ispettiva Funzionario VVF

↓

CPI
(rilasciato VVF)

↓

INIZIO ATTIVITA'

## NOP
## N. 818 del 7 Dicembre 1984

Attività senza CPI

**Professionista Antincendio**

D.M. 25/3/1985

Certificazioni e Asseverazioni del Professionista Antincendio

NOP
(rilasciato VVF)

↓

INIZIO – PROSECUZ. ATTIVITA'

# Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

Il **D.M. 1 agosto 2011** ha aggiornato le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, oggi previsti dall'articolo 16 del Decreto legislativo **8 marzo 2006, n. 139**.

Viene delineata una nuova veste della figura del professionista, delineata dal regolamento, il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, che contestualmente ha semplificato ed aggiornato anche i procedimenti di prevenzione incendi.

## COSA CAMBIA

- Nuovi Compiti
- Nuove responsabilità
- Nuove modalità di accesso all'Albo (eliminazione della «corsia «preferenziale» tranne i direttivi e i dirigenti VVF)
- Nuovi adempimenti (aggiornamento 40 ore ogni 5 anni pena la sospensione dell'esercizio della professione di cui all'albo Ministeriale).

**DM 7 agosto 2012**

**Lett.cir. prot n. 1284 del 2 febbraio 2016**

Aggiornamento il programma del corso base di specializzazione alla luce dell'evoluzione normativa introdotta dal **Codice di prevenzione incendi**

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

**Attività soggette**

**n. 80**

**Categoria A**

**Categoria B**

**Categoria C**

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

Sono variati i livelli di coinvolgimento e le caratteristiche che devono avere i “professionisti” che operano nel settore della prevenzione incendi o della sicurezza antincendio.

Da un iniziale coinvolgimento superficiale nei procedimenti di progettazione antincendio si è arrivati progressivamente all'assunzione di un ruolo che ci vede come protagonisti, Talvolta rivestendo ruoli che hanno tipicamente le coperte dall’organo di vigilanza.

Data **l'importanza** e il **ruolo** che rivesto oramai il **professionista antincendio**, si e reso **obbligatorio l'aggiornamento professionale** periodico

Questo comporta un aggiornamento minimo **di 40 ore ogni 5 anni**, pena la sospensione dall’Albo Ministeriale

Sia i programmi del corso base da 120 ore sia i programmi dei percorsi di aggiornamento di aggiornamento vengo concordati con il ministero. Solo i soggetti organizzati posso erogare tali corsi (ordini e collegi professionali, autorità scolastiche o universitarie, sempre previo benestare Ministeriale)

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## Pre D.P.R. n. 151/2011

**Attività soggette**

**CPI**

**INIZIO ATTIVITA'**

## Post D.P.R. n. 151/2011

**Attività soggette**

**Categoria A** | **Categoria B** | **Categoria C**

**DIA**

TA - PA

**INIZIO ATTIVITA'**

**SCIA VVF**

TA - PA

**INIZIO ATTIVITA'**

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

**Attività soggette**

**Categoria A-B-C**

TA - PA

**SCIA VVF**

**INIZIO ATTIVITA'**

PA

**RINNOVO PERIODICO**

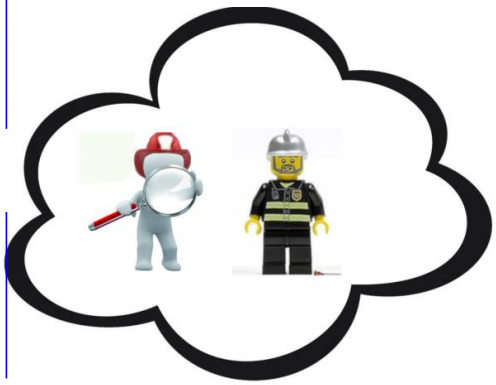

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

Il Professionista assume il ruolo di «garante» e «tutore» della sicurezza e dell'applicazione dei principi ispiratori del Corpo nazionale «salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni»

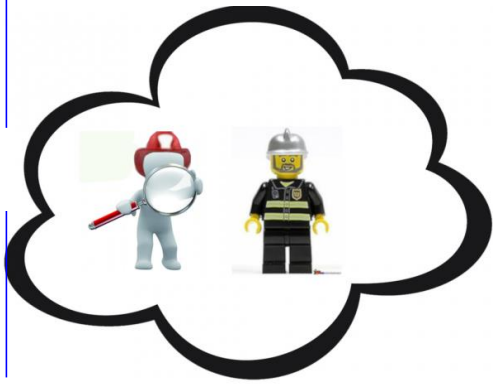

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

TA - PA

**SCIA VVF**

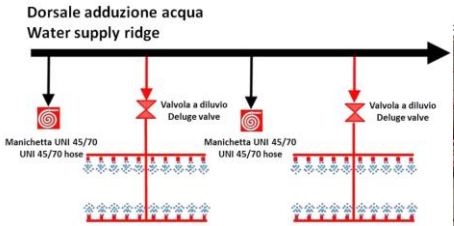


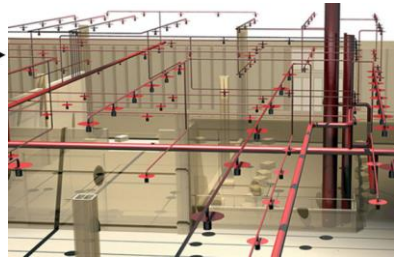

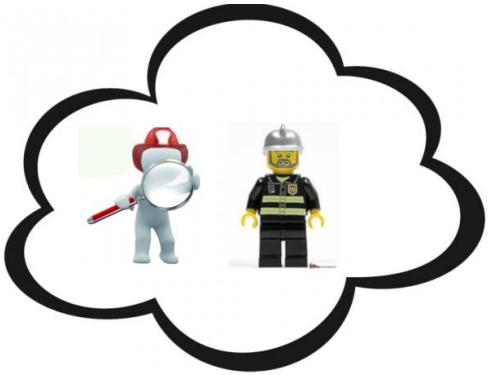

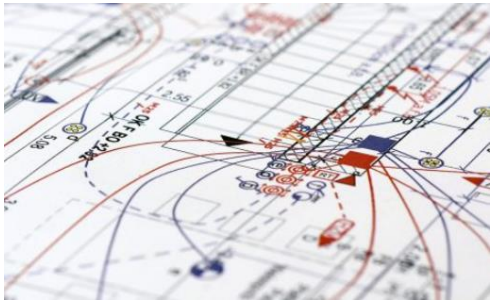

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

**SCIA VVF**

TA - PA

**ASSEVERAZIONE PIN 2.1**

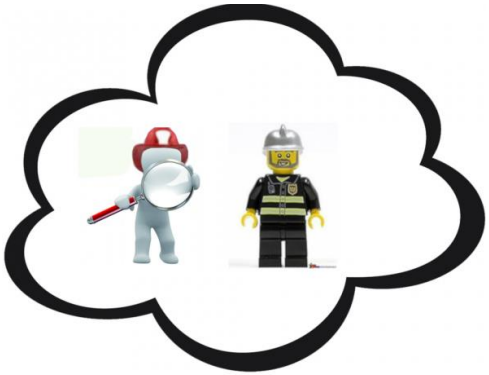

PA

**CERT.REI Pin 2.2**

**DICH.PROD. Pin 2.3**

PA

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

**RINNOVO PERIODICO**

PA

**ASSEVERAZIONE**

Efficienza e Funzionalità

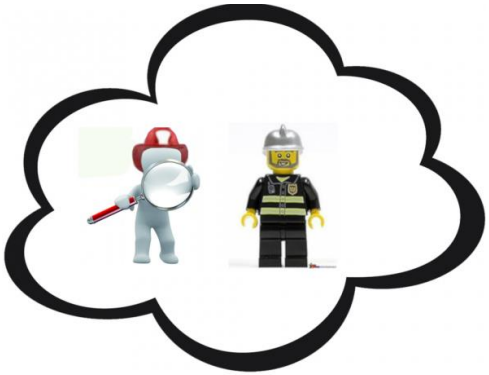

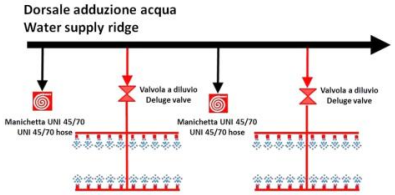

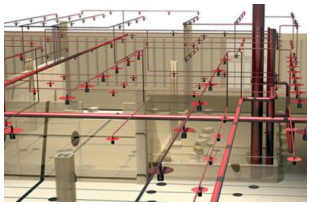

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

PA

**RINNOVO PERIODICO**

**ASSEVERAZIONE**

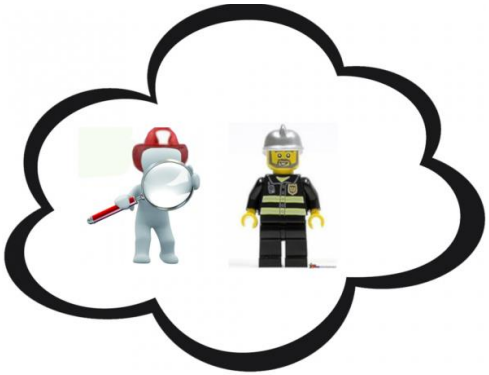

Il P.A. Verifica che:

è stata presentata la/e SCIA $_{VVF}$ .....Vuol dire che il Professionista antincendio deve acquisire le documentazioni della/e SCIA$_{VVF}$ e **verificare che la propria Asseverazione** riguardi proprio ciò che in queste segnalazioni è stato documentato.

ha effettuato un sopralluogo **verificando la presenza** degli impianti di protezione attiva e/o dei prodotti atti ad assicurare la resistenza al fuoco (di cui alle SCIA$_{VVF}$ ) nel seguito elencati:..

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

PA

**RINNOVO PERIODICO**

**ASSEVERAZIONE**

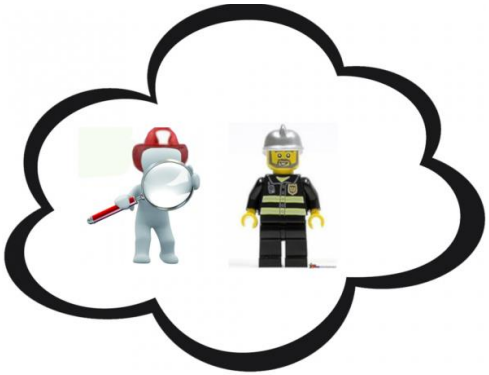

Il P.A.:

Visti i risultati ed i **controlli** e delle **verifiche effettuate**….

Assevera che

..sono garantiti i requisiti di **efficienza e di funzionalità,** di cui alle $SCIA_{VVF}$ richiamate in precedenza..

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

PA

**RINNOVO PERIODICO**

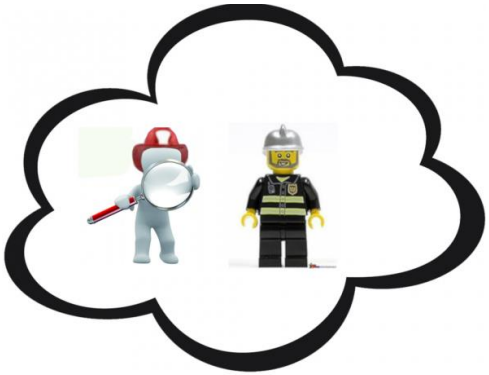

**Efficienza:** è una qualità su cui occorre qualche riflessione come sul termine **Funzionalità.**

**Efficienza** e **Funzionalità** possiamo, sulla scorta delle $SCIA_{VVF}$ e quindi dei progetti antincendio presentati, ritenere quelle qualità in termini di prestazioni previste nei progetti originari.

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

PA

**RINNOVO PERIODICO**

**Efficienza** e **Funzionalità** rimandano allo stesso concetto di immutabilità delle caratteristiche originarie di progetto.

Da qui sorge la ***necessità*** di **confrontare** le risultanze ed i controlli con le caratteristiche del **progetto originario.**

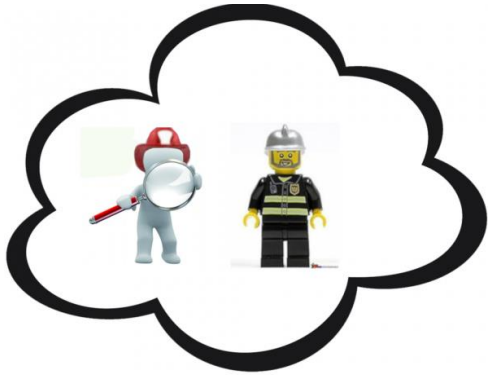

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

PA

**RINNOVO PERIODICO**

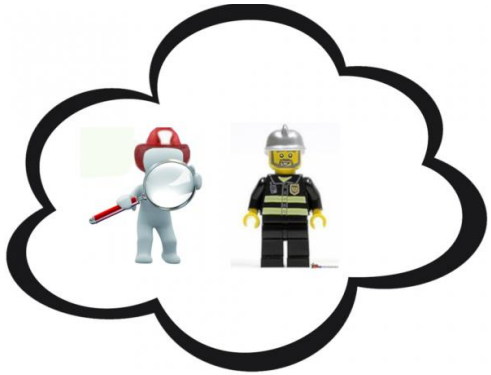

Avere accesso alle $SCIA_{VVF}$ ed ai **Progetti**$_{VVF}$ cui le $SCIA_{VVF}$ si riferiscono

Acquisire e consultare i **Progetti**$_{impianti}$ che sono oggetto di verifica per funzionalità ed efficienza da parte dell'Asseveratore per il rinnovo periodico.

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

PA

**RINNOVO PERIODICO**

E se non sono in grado di avere o ricevere il **Progetto**$_{\text{impianti}}$ ????

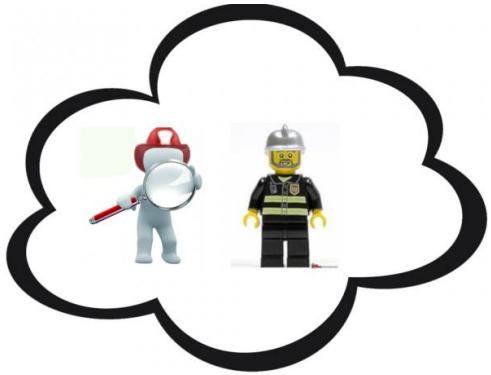

Deve avere a disposizione **CERT.IMP.** che devono contenere le stesse informazioni dei progetti mancanti.

Controllare che le **procedure** eventualmente connesse all'impianto/i siano presenti ed operative come nei progetti originari.

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

Il P.A. non è responsabile delle dichiarazioni del titolare.

Il P.A. non è responsabile dell'efficacia dell'elemento e/o impianto verificato che resta in capo al progettista impiantistico originario.

Il Titolare dell'Attività (T.A.):

Dichiara Corretta Manutenzione Impianti (in questione) e mantenimento corretta efficienza

Il P.A.

«dopo sopralluogo – verifiche» (e prove):

Assevera efficienza e funzionalità impianto come «se l'impianto fosse nuovo»

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

## D.P.R. n. 151/2011

Se il titolare non ha effettuato la manutenzione regolare cosa si può fare?

Non si può presentare il rinnovo?

I P.A.:

Suggerisce una manutenzione straordinaria con collaudo così come avrebbe dovuto essere fatta al momento dell'istallazione dell'impianto.

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

# Evoluzione della figura del Professionista Antincendio

Il P.A. come unico Direttore Lavori responsabile del rispetto delle norme antincendio ???!!!!!

# Grazie per l'Attenzione

LURASCHI & ASSOCIATI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Via Matteo Bandello 20 - 20123 Milano - t +39 02 4818251 - fax 02 48193867 - info@studioluraschi.eu www.luraschi.it